

RICEVUTO 29 NOV 2018

Rapporto di prova n° 18LA06182
del 26.11.2018Laboratorio cantonale
6500 BellinzonaComune di Serravalle, Servizio Acqua Potabile
via Orino 11
6713 Malvaglia

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	21.11.2018
		Data accettazione:	21.11.2018
Punto di prelievo:	Fontana San Antonio - Ronge 6713 Malvaglia	Data inizio analisi:	21.11.2018
		Data fine analisi:	26.11.2018
Codice punto	AQ015	Temperatura prelievo:	10.0 °C
Fornitore:	AAP Malvaglia	Prelievo eseguito da:	AAP /

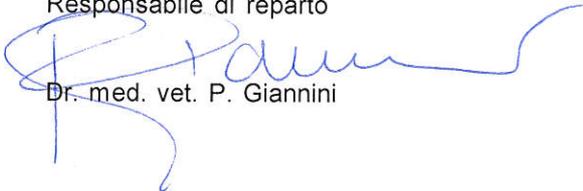
N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
18-003552	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 77.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml
Particelle in sospensione (torbidità)	SOP-LAB163	0.2	NTU

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


Dr. med. vet. P. Giannini



RICEVUTO 29 NOV 2018

Rapporto di prova n° 18LA06181 del 26.11.2018



18LA06181

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

 Comune di Serravalle, Servizio Acqua Potabile
 via Orino 11
 6713 Malvaglia

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	21.11.2018
		Data accettazione:	21.11.2018
Punto di prelievo:	Scuole D'infanzia - Gerre 6713 Malvaglia	Data inizio analisi:	21.11.2018
		Data fine analisi:	26.11.2018
Codice punto	AQ007	Temperatura prelievo:	10.5 °C
Fornitore:	AAP Malvaglia	Prelievo eseguito da:	AAP /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
18-003552	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 77.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml
Particelle in sospensione (torbidità)	SOP-LAB163	0.1	NTU

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

 Laboratorio cantonale
 Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini